


TRATTO DA RECUPERARE L.=10.00 m. circa

TRATTO DA PORRE FUORI ESERCIZIO  
E INTASARE – L.=15.00 m. circa


TRATTO DA RECUPERARE L.=335.00 m. circa

TRATTO DA PORRE FUORI ESERCIZIO  
E INTASARE – L.=10.00 m. circa

Correggio (RE) F.33

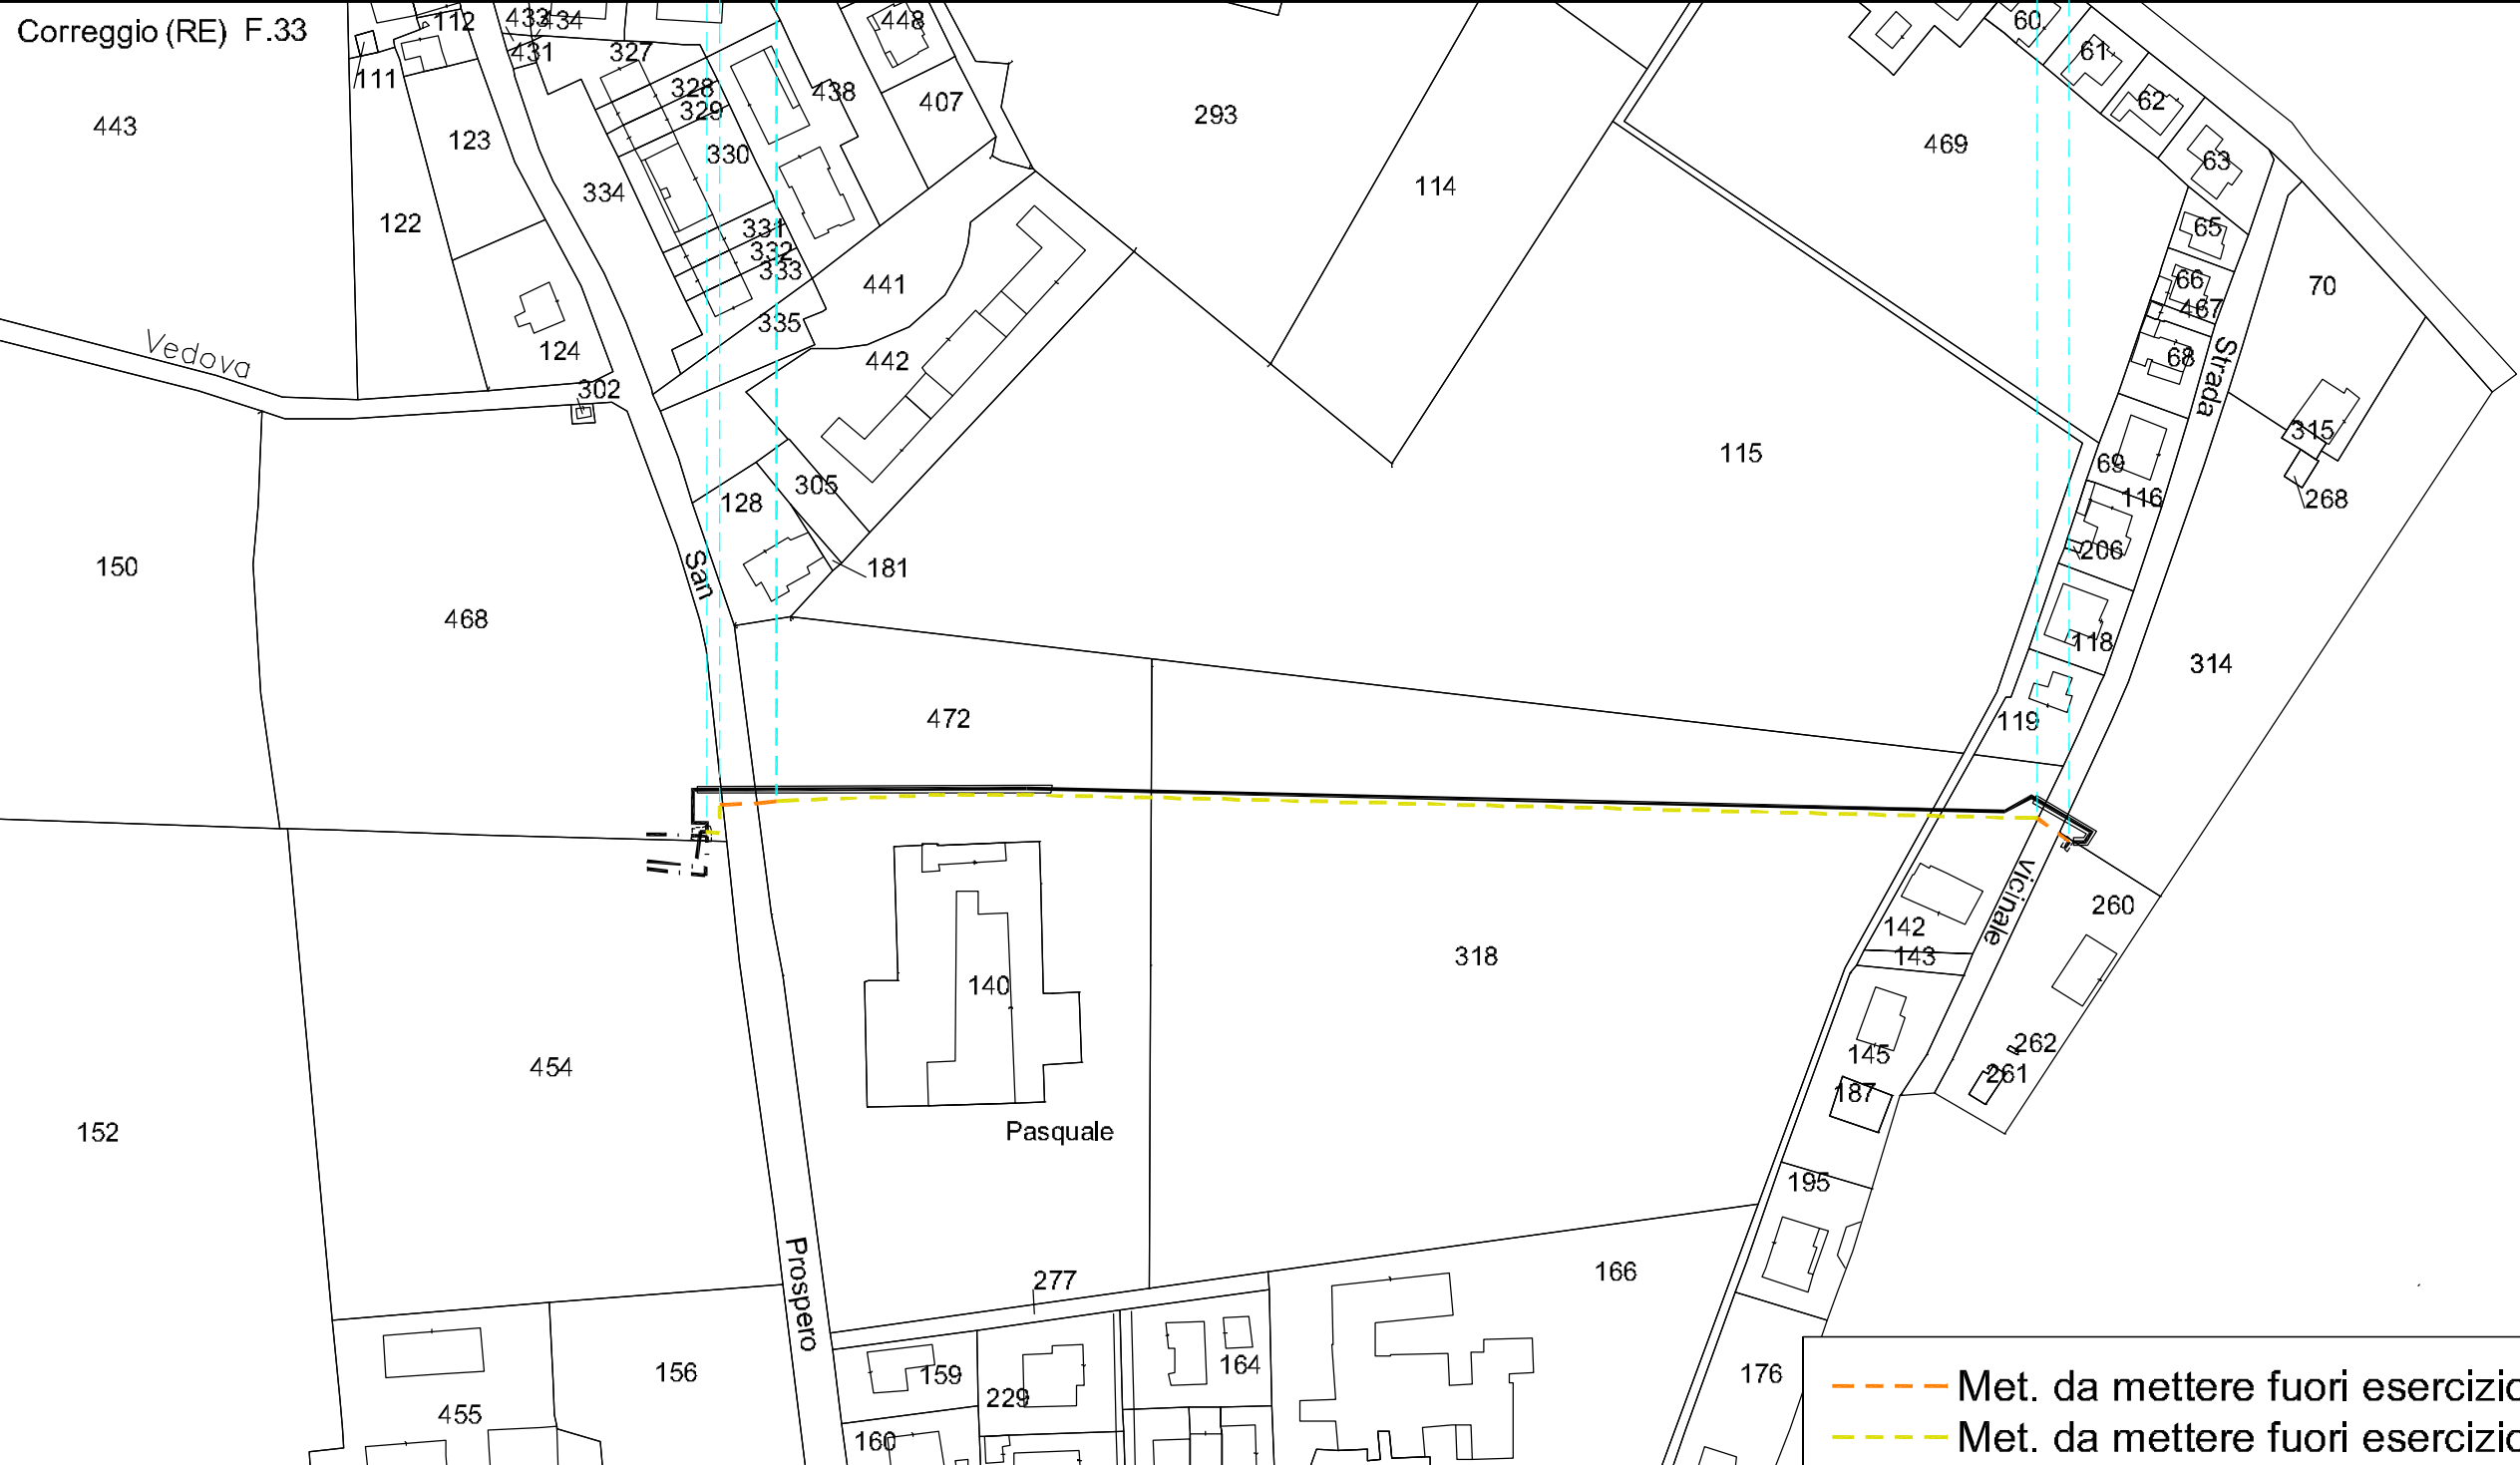

--- Met. da mettere fuori esercizio e intasare  
--- Met. da mettere fuori esercizio e recuperare

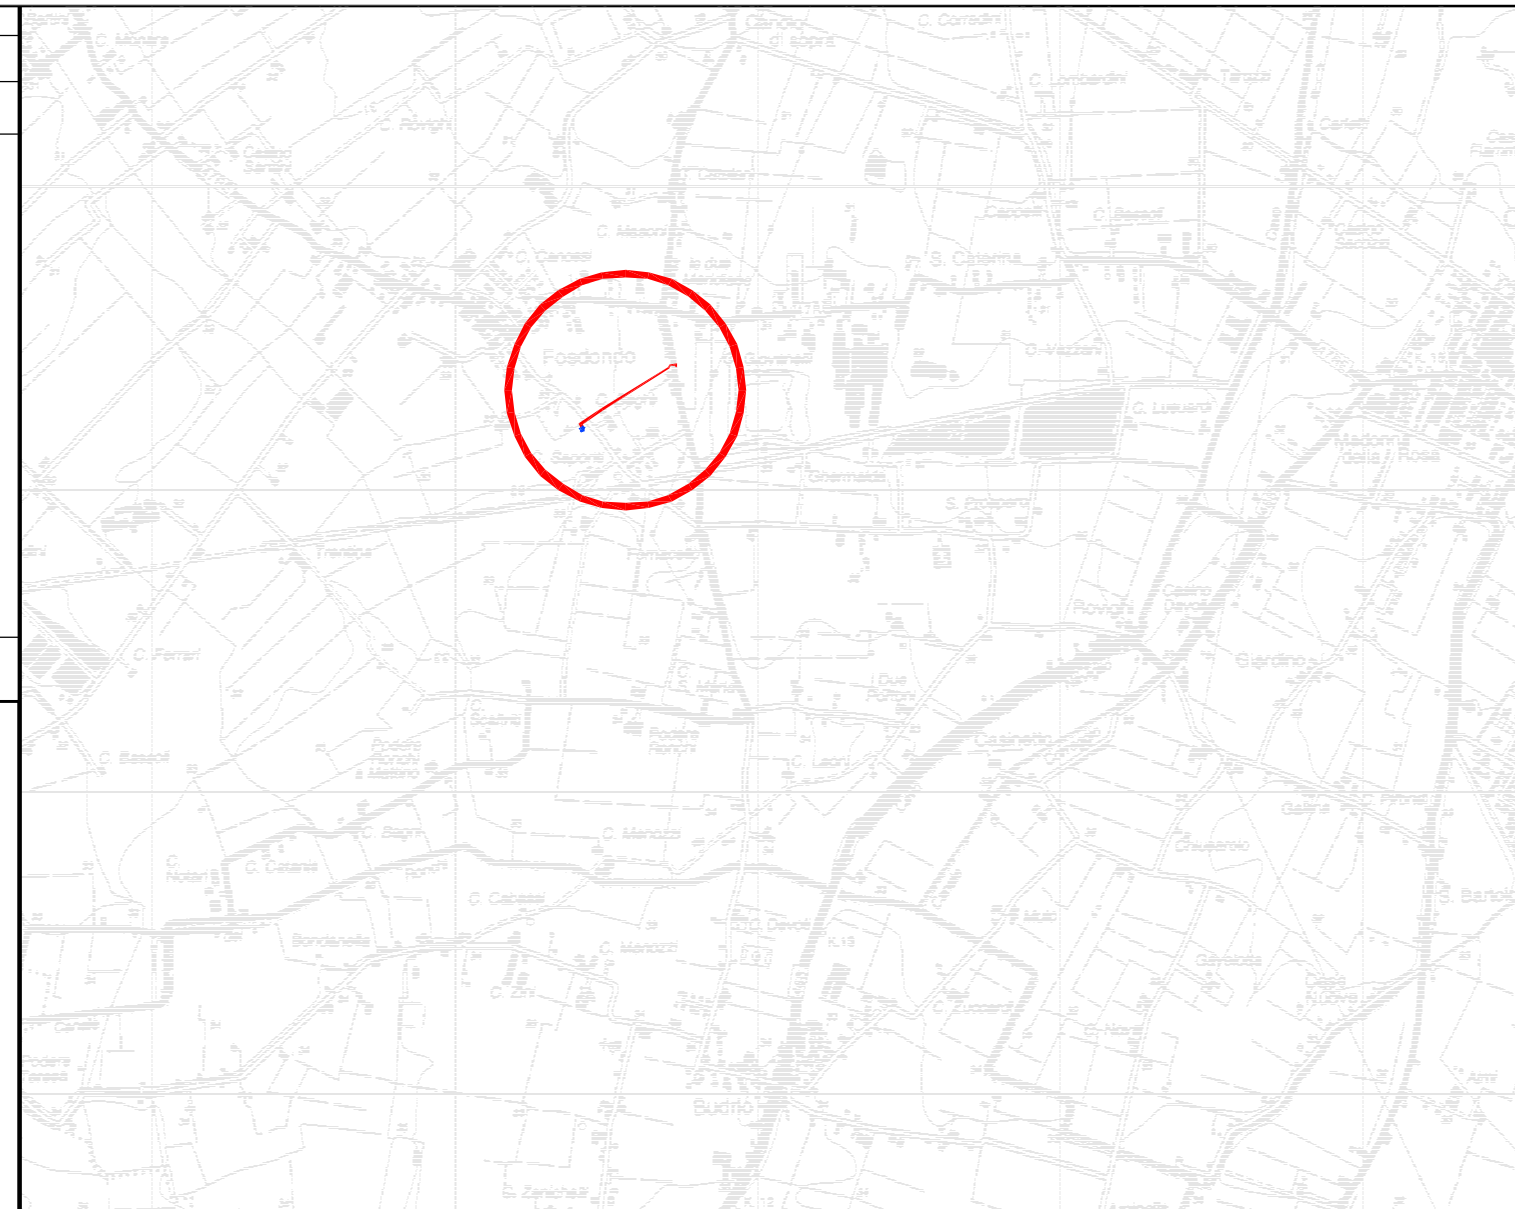

COROGRAFIA SCALA 1:25000 REGGIO NELL'EMILIA NORD F.201 N.O.

Nel Comune di CORREGGIO (RE)



0	01/06/18	EMISSIONE PER PUBBLICA UTILITA'	BARONI	GALBIATI	GATTI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Proprietario			Progettista		DISEGNO
					BO-6031R
Impianto n': 41058			REVISIONE 0		
Metanodotto: ALL. COM. DI CORREGGIO 1a PR. (FOSDONDO) DN 80(3")			COMMESSA NR/18197/R-L02		
VARIANTE DN 100 PER SOSTITUZIONE TRATTO			COD. TEC. 9111125		
			SCALA 1:2000		

PLANIMETRIA RECUPERO CONDOTTA

sostituisce il  
sostituito dal